



- 1 M8-bultar, min 150 mm, för potentialutjämnning
- 2 Servisventiler
- 3 Fastighetens gruppcentral
- 4 Signalkabelskåp
- 5 Plomberbar central
- 6 Extra manometer vid servis < DN25
- 7 Nålventiler för 3-punktsmätning vid servis
- 8 3-punktsmätning vid servis ≥ DN25
- 9 Luftningsventiler S+G
- 10 Tappningsventiler S+G
- 11 Filter
- 12 Temperaturgivare inkl. dyrör
- 13 Flödesmätare
- 14 Integreringsverk
- 15 Ev. extra avstängningsventiler
- 16 Styrventil by-pass
- 17 Utgår vid servis < DN25

Montage av temperaturgivare

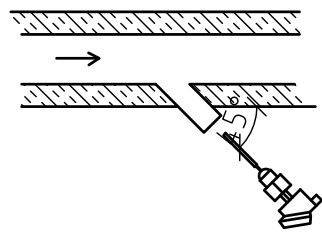

B	Punkt 6 och 8, - ändrad text	MM	2014-05-07/
A	Andrat mätsträckor till 5xDN och 10xDN	Mno	2014-04-25/KLK
REV	REVIDERING AVSER	SIGN.	DATUM
 <b>SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME</b> Box 3073 145 53 NORSBORG TELEFON 08-534 705 00 E-POST info@sfab.se		PROJEKTSTATUS	
		<h1>TYPRITNING</h1>	
RITAD AV		KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV
MM		MM	HA
FITTJA DEN		GRANSK. DATUM	SKALA
2012-02-17		2012-02-23	
		RITNINGNUMMER / ARBETSNUMMER	REV.
		TR-07	B

Undercentral, Kyla  
 på mätplats  
 Fjärrkylaledning  
 Principschema